

Westinghouse Saf-T-Pan[®]






Ceiling Fan and Fixture Support
MODELS 01040-11

The Saf-T-Box[®] and Saf-T-Pan[®] are UL listed for fan support and exceed the requirements of the National Electric Code for fans weighing up to 70 lbs. and lighting fixtures weighing up to 150 lbs.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Turn off electrical power at breaker!

1. Pull wire into electrical box and clamp using the connector provided (figure 1).
2. Mount electrical box to joist using the wood screws provided (figure 4).
NOTE: Mount heavy fixture and ceiling fans with the 10-24 x 1/2" bolts into the threaded inserts (figure 2). Mount lightweight fixtures and cover plates with the 8-32 screws in the electrical box ears (figure 3).
3. Mount fan bracket to the electrical box using the two 10-24 x 1/2" bolts provided and connect wires according to fan or fixture manufacturer's instructions (figure 5).

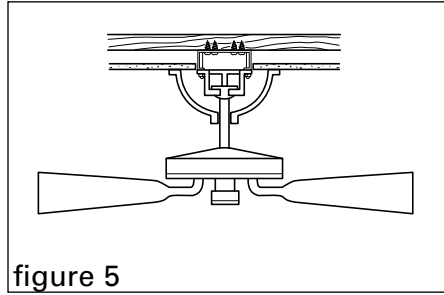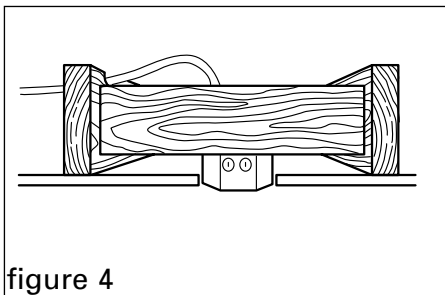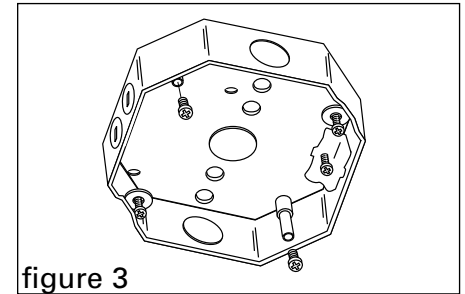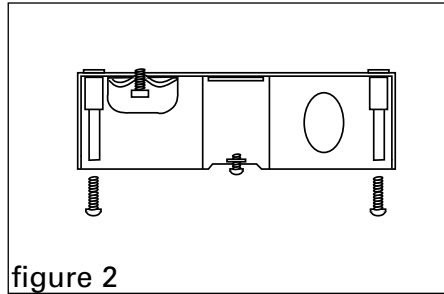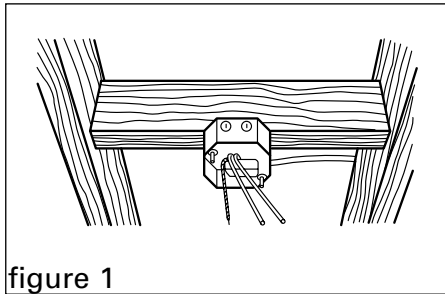



Westinghouse Saf-T-Pan®

Soporte para Abanicos de Techo y
Accesorios de Iluminación

MODELOS 01040-11

Las Saf-T-Box® y Saf-T-Pan® figuran en la lista de UL para soportar ventiladores y exceden los requisitos del Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code) para ventiladores que pesan hasta 70 libras (32 kg) y artefactos de iluminación que pesan hasta 150 libras (68 kg).

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

¡Apague la corriente electrica en el disyuntor!

1. Hale el cable dentro de la caja de empalme y sujete con abrazadera usando el conector provisto (figura 1).
2. Monte la caja de empalme a la vigueta usando los tornillos provistos de madera (figura 4).
NOTE: Monte el adorno pesado y los ventiladores de techos con las pernas 10 de 24 x 1/2" en los intercalados (figura 2). Monte los adornos ligeros y chapas de cubiertas con los tornillos de 8-32 en las orejas de la caja de empalme (figura 3).
3. Monte el soporte del ventilador a la caja de empalme usando los dos tornillos de 10-24 x 1/2" provistos y conecte los cables de acuerdo a las instrucciones del fabricante (figura 5).

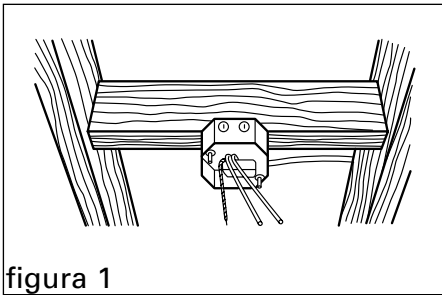


figura 1

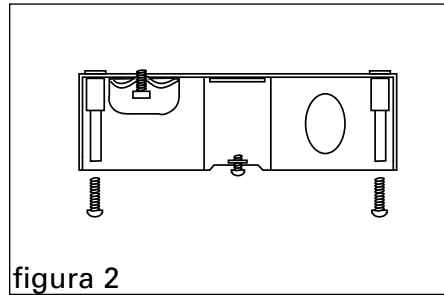


figura 2

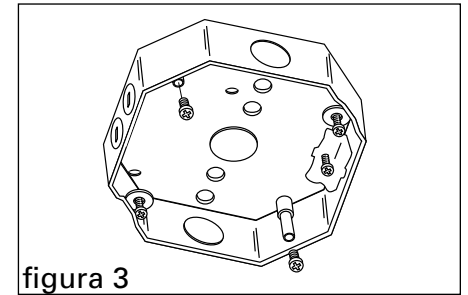


figura 3

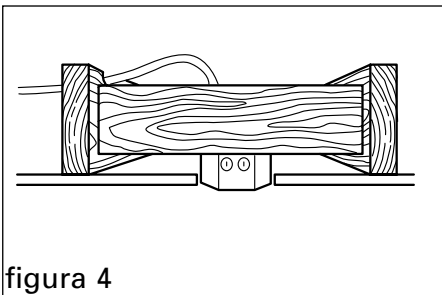


figura 4


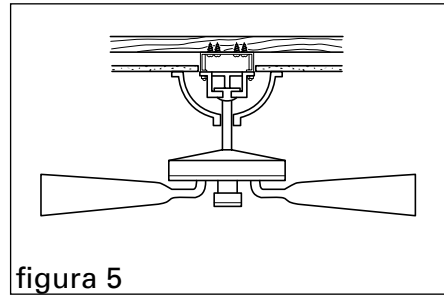


figura 5





Westinghouse Saf-T-Pan®

Soutien du Ventilateur de Plafond et
de l'Appareil d'Éclairage

MODELES 01040-11

La boîte de sécurité Saf-T-Box® et la Saf-T-Pan® sont certifiées UL aux fins de soutien du ventilateur et dépassent les exigences du National Electric Code pour les ventilateurs d'un maximum de 70 lbs (32 kg) et les appareils d'éclairage d'un maximum de 150 lbs (68 kg).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Coupez le courant dans la boîte de disjoncteurs!

1. Tirez le fil dans la boîte électrique et bridez à l'aide du connecteur fourni (figure 1).
2. Installez la boîte électrique à la solive du plafond (figure 4).
NOTE: Installez les appareils d'éclairage lourds et les ventilateurs de plafond à l'aide des deux boulons 10-24 x 1/2" dans les filets rapportés (figure 2). Installez les appareils d'éclairage légers et les plaques de recouvrement à l'aide des vis 8-32 dans les oreilles de la boîte électrique (figure 3).
3. Installez le support du ventilateur à la boîte électrique en utilisant les deux boulons 10-24 x 1/2" fournis et raccordez les fils au ventilateur ou à l'appareil d'éclairage selon les instructions du fabricant (figure 5).

